




Oznaczenia na urządzeniu:

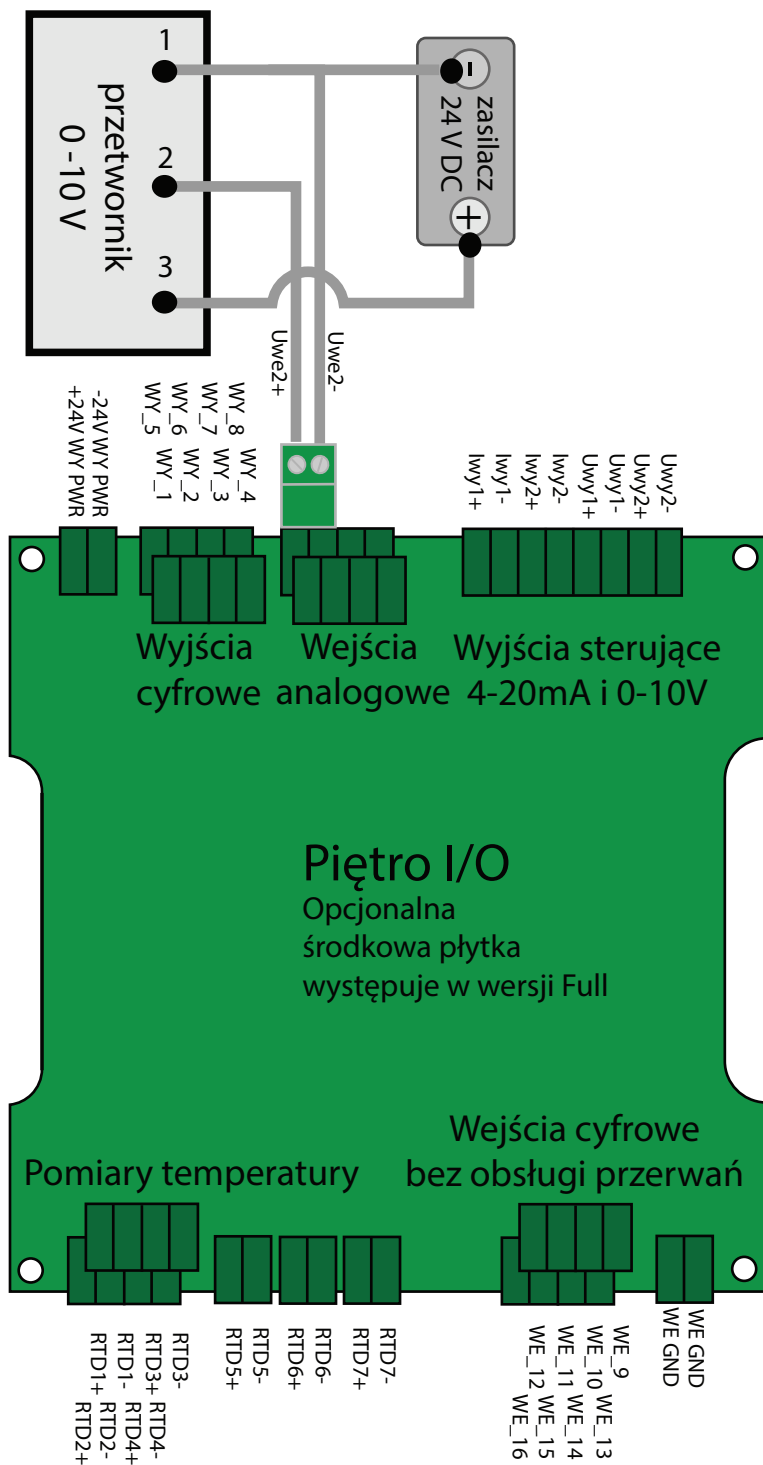

Oznaczenia wejść analogowych w Caldera (konfiguracje)

Wejście Analogowe

Iwe 4-20mA 1 Ai1

Iwe 4-20mA 2 Ai2

Uwe 0-10V 1 Vi3

Uwe 0-10V 2 Vi4

wartość wielkości fizycznej przy odczycie 20mA/10V