



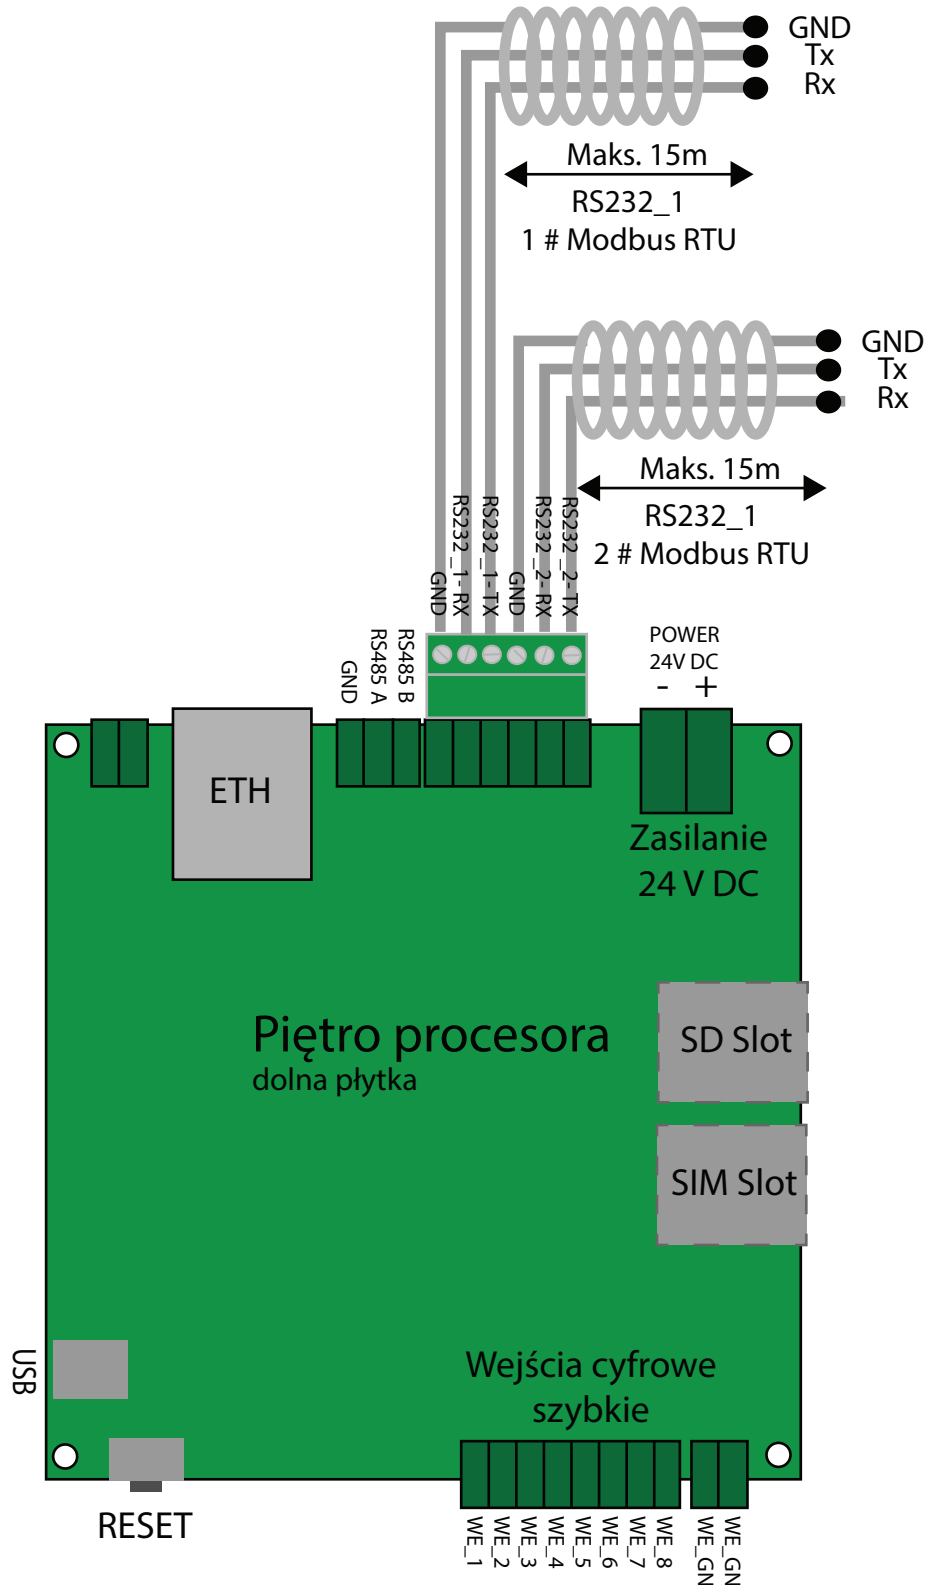

Oznaczenia w Caldera (konfiguracja):

Wybór typu interfejsu:



Wybór szyny szeregowej:

Rejestr Modbus RTU

nazwa *

SP

nazwa rejestru jest wykorzystywana przy tworzeniu wido

opis

wartość zadana

napisz do czego służy ten rejestr

funkcja modbus *

read holding registers

Ustawić zgodnie z dokumenta

slave'a.

RS485

RS232_1

RS232_2 (dot1ng)

UWAGA!

Magistrala RS232_1 jest zrównoleglona z gniazdem D_SUB 9PIN na froncie urządzenia.

W akcesoriach dostępny jest kabel połączeniowy D_SUB <---> RJ45 umożliwiający podłączenie do urządzenia AZL5

