

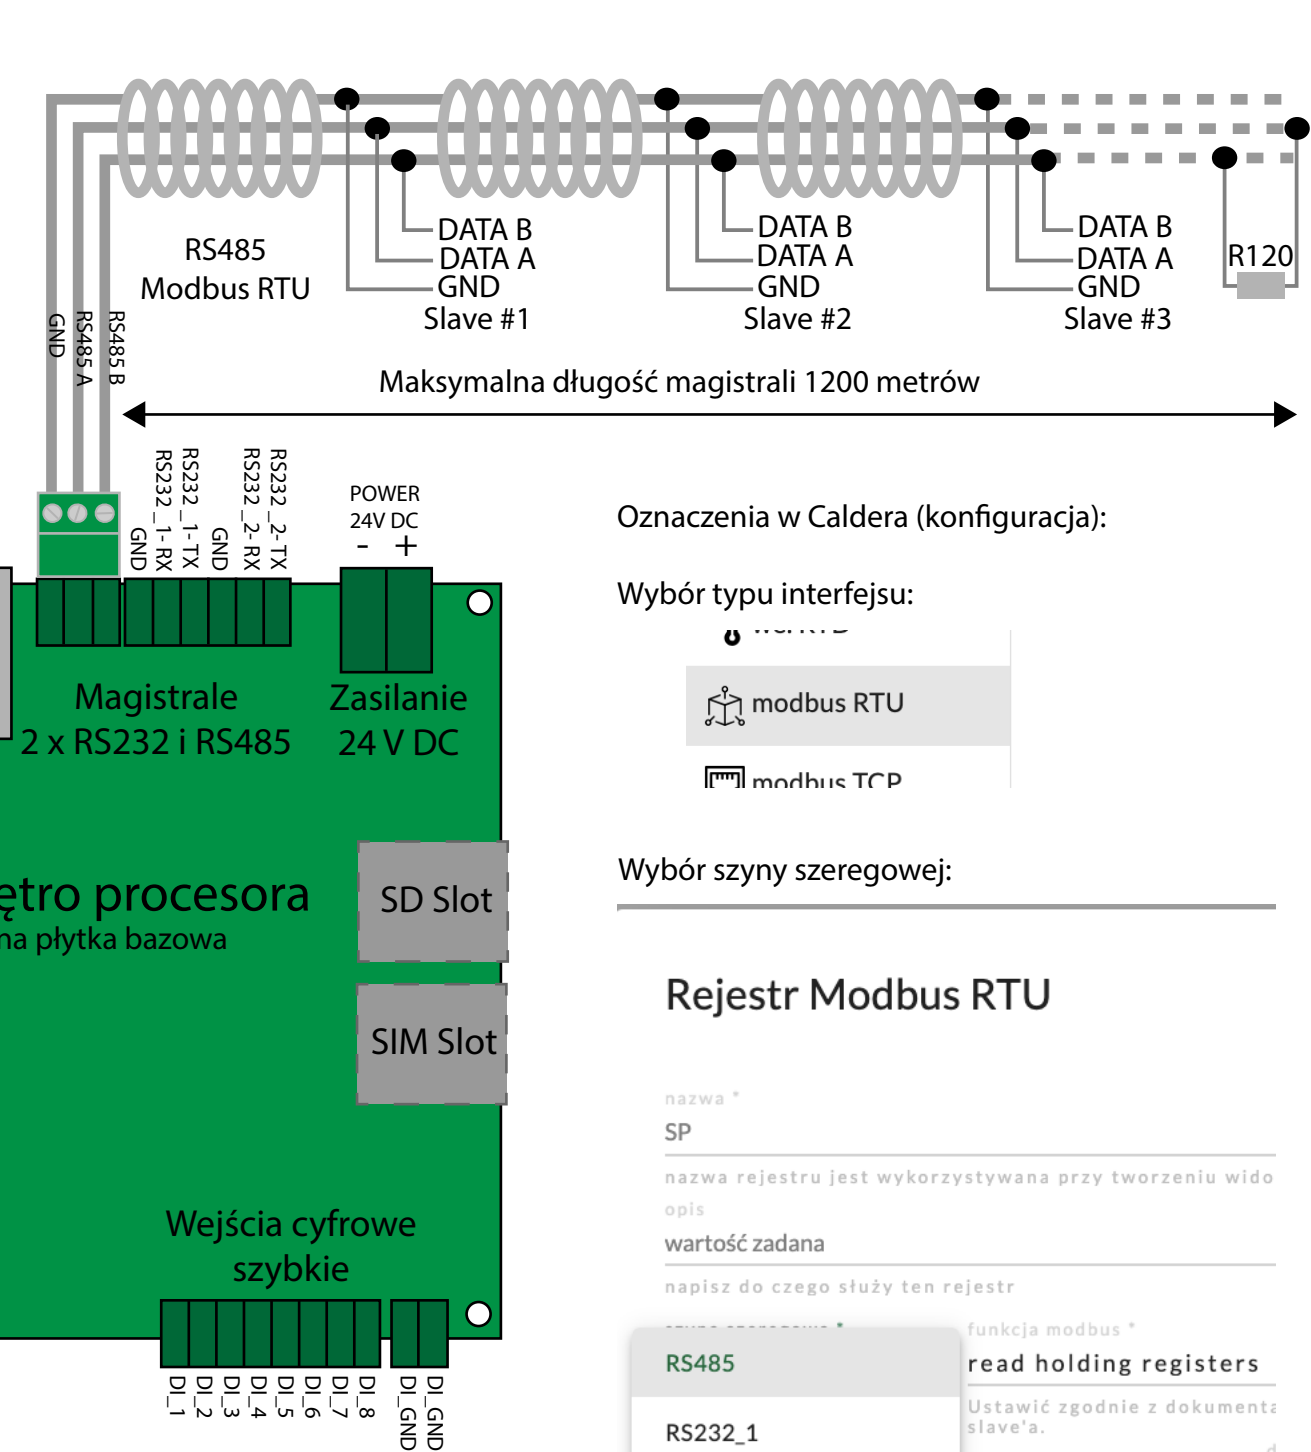


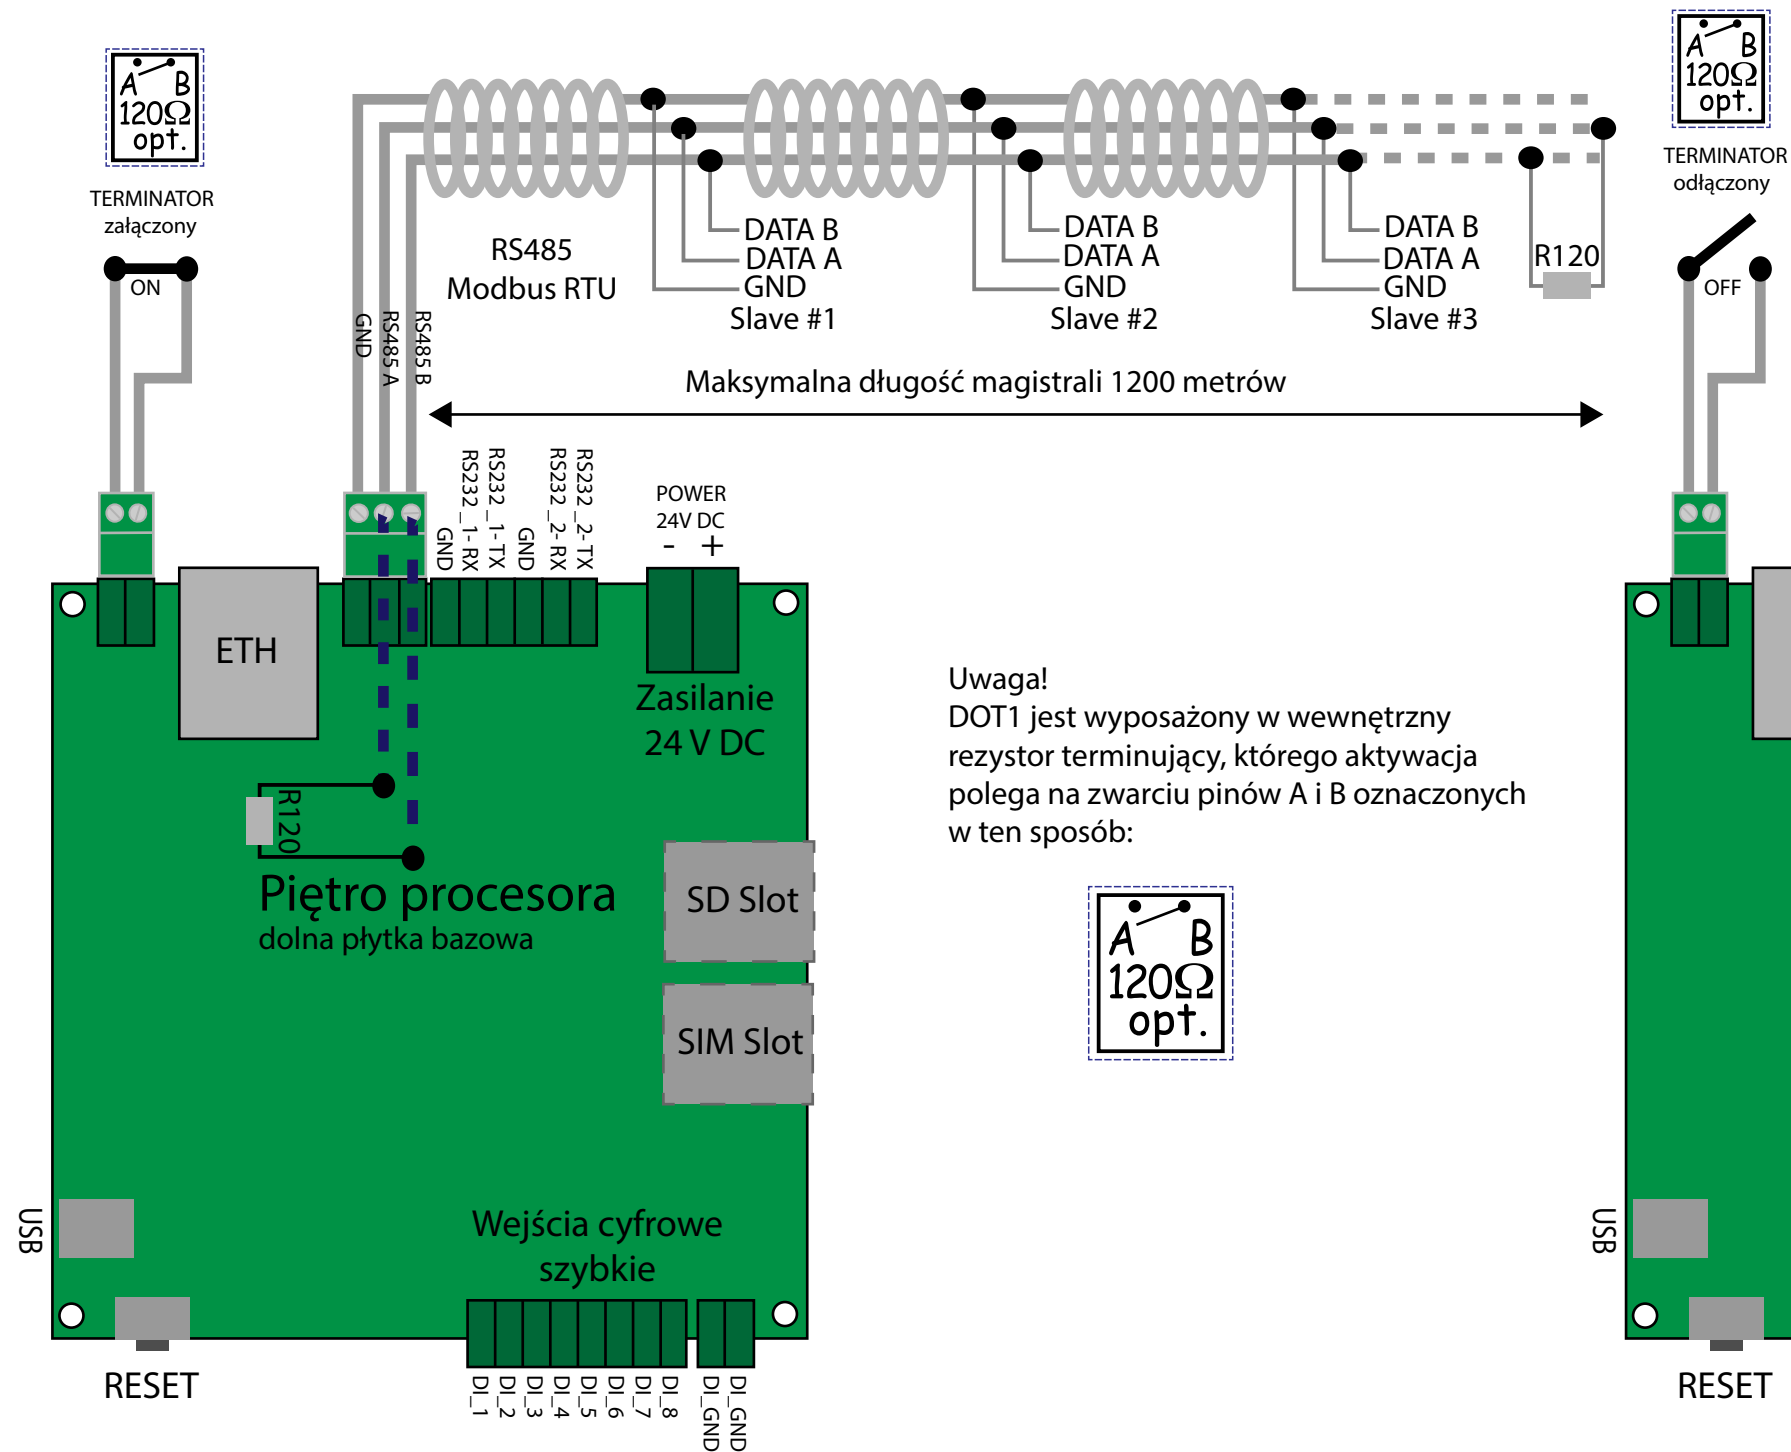

Oznaczenia w Caldera (konfiguracja):

Wybór typu interfejsu:



Wybór szyny szeregowej:

Rejestr Modbus RTU

nazwa *

SP

nazwa rejestru jest wykorzystywana przy tworzeniu wido

opis

wartość zadana

napisz do czego służy ten rejestr

funkcja modbus *

read holding registers

Ustawić zgodnie z dokumenta

slave'a.

d

1

1